




# Mapa Estratégico de Ruido del Distrito de Retiro

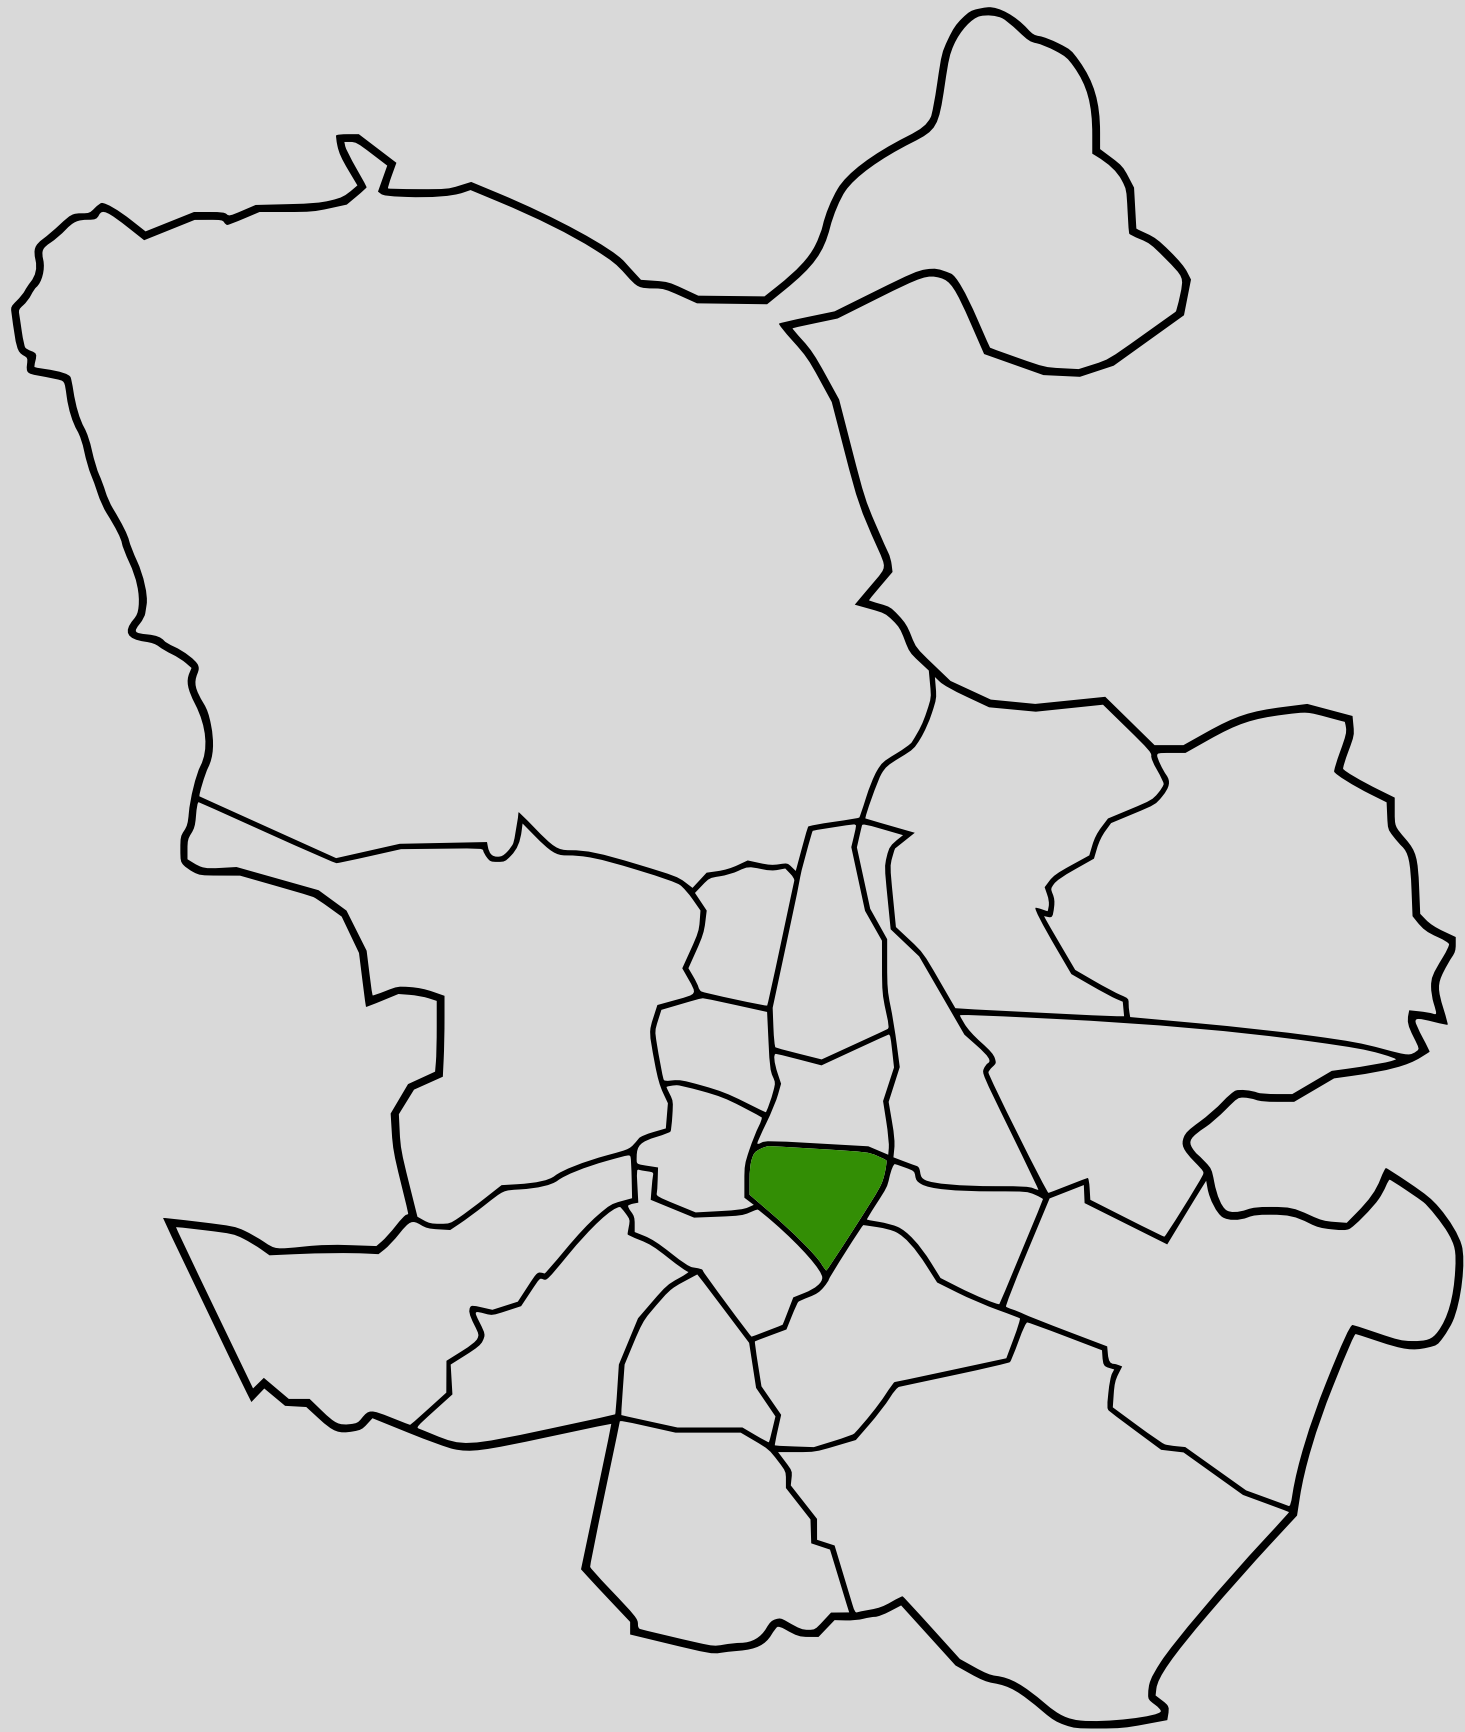

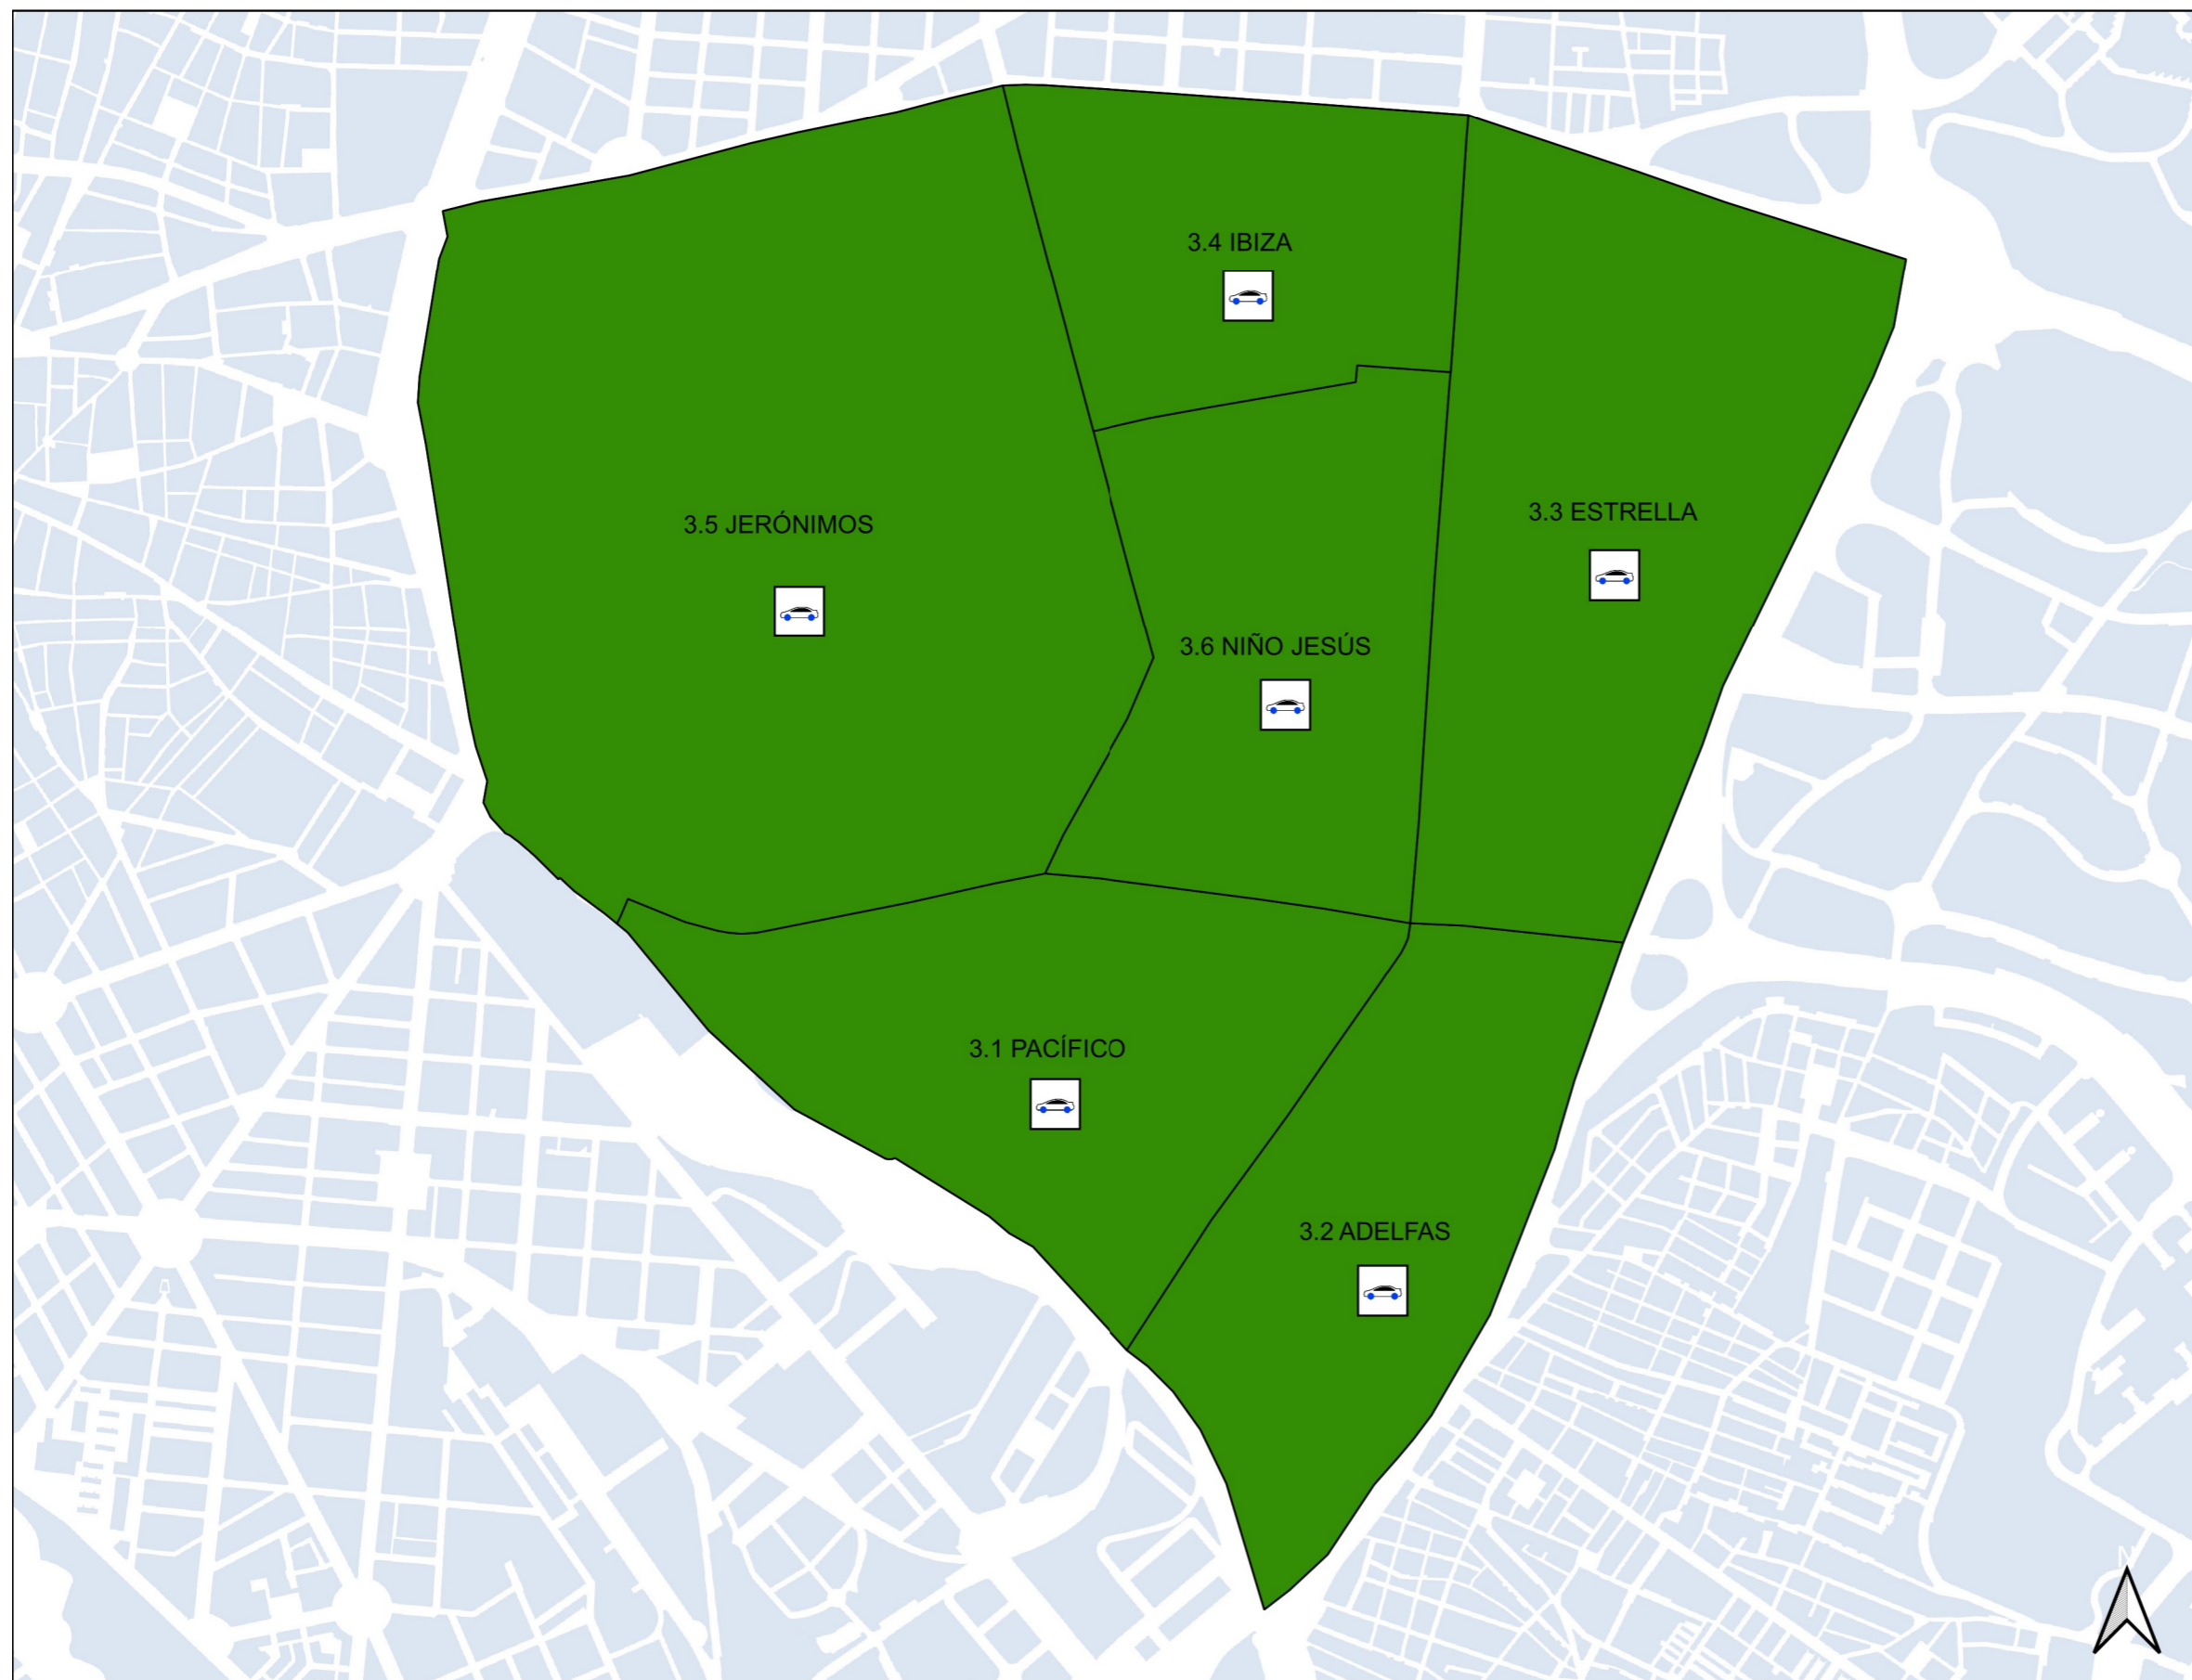


### 03 Retiro

Ag\_MAD\_Madrid\_Adm\_3  
8\_Adm\_3

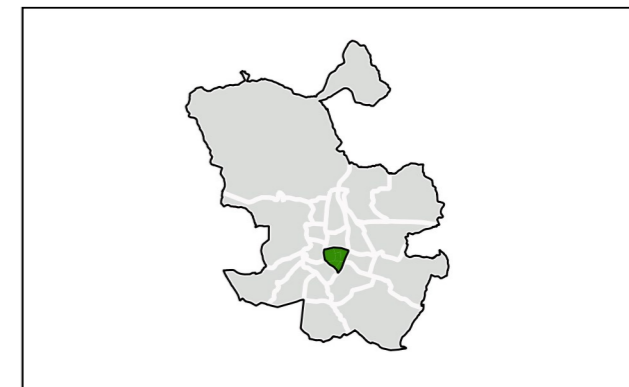




**DATOS ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO RETIRO**

Barrio	Superficie (ha)	Población 2021 (centenas)	Densidad (Hab/ha)
3.1 Pacífico	75,83	331	436
3.2 Adelfas	64,08	187	291
3.3 Estrella	102,55	231	225
3.4 Ibiza	49,2	216	438
3.5 Jerónimos	190,64	69	36
3.6 Niño Jesús	64,33	153	238

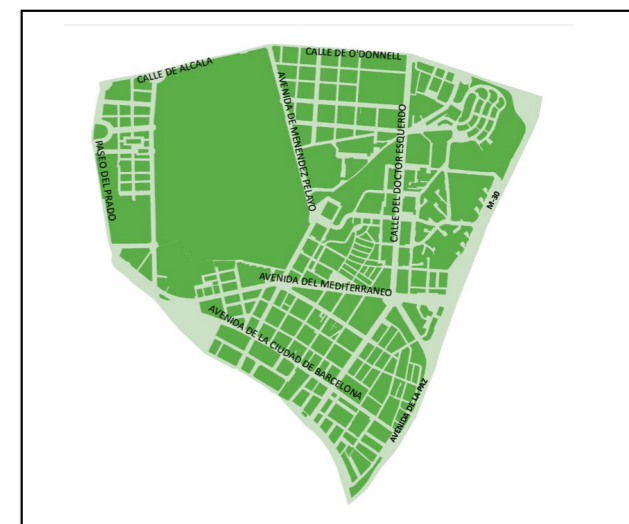

- Parcela
- Límite administrativo



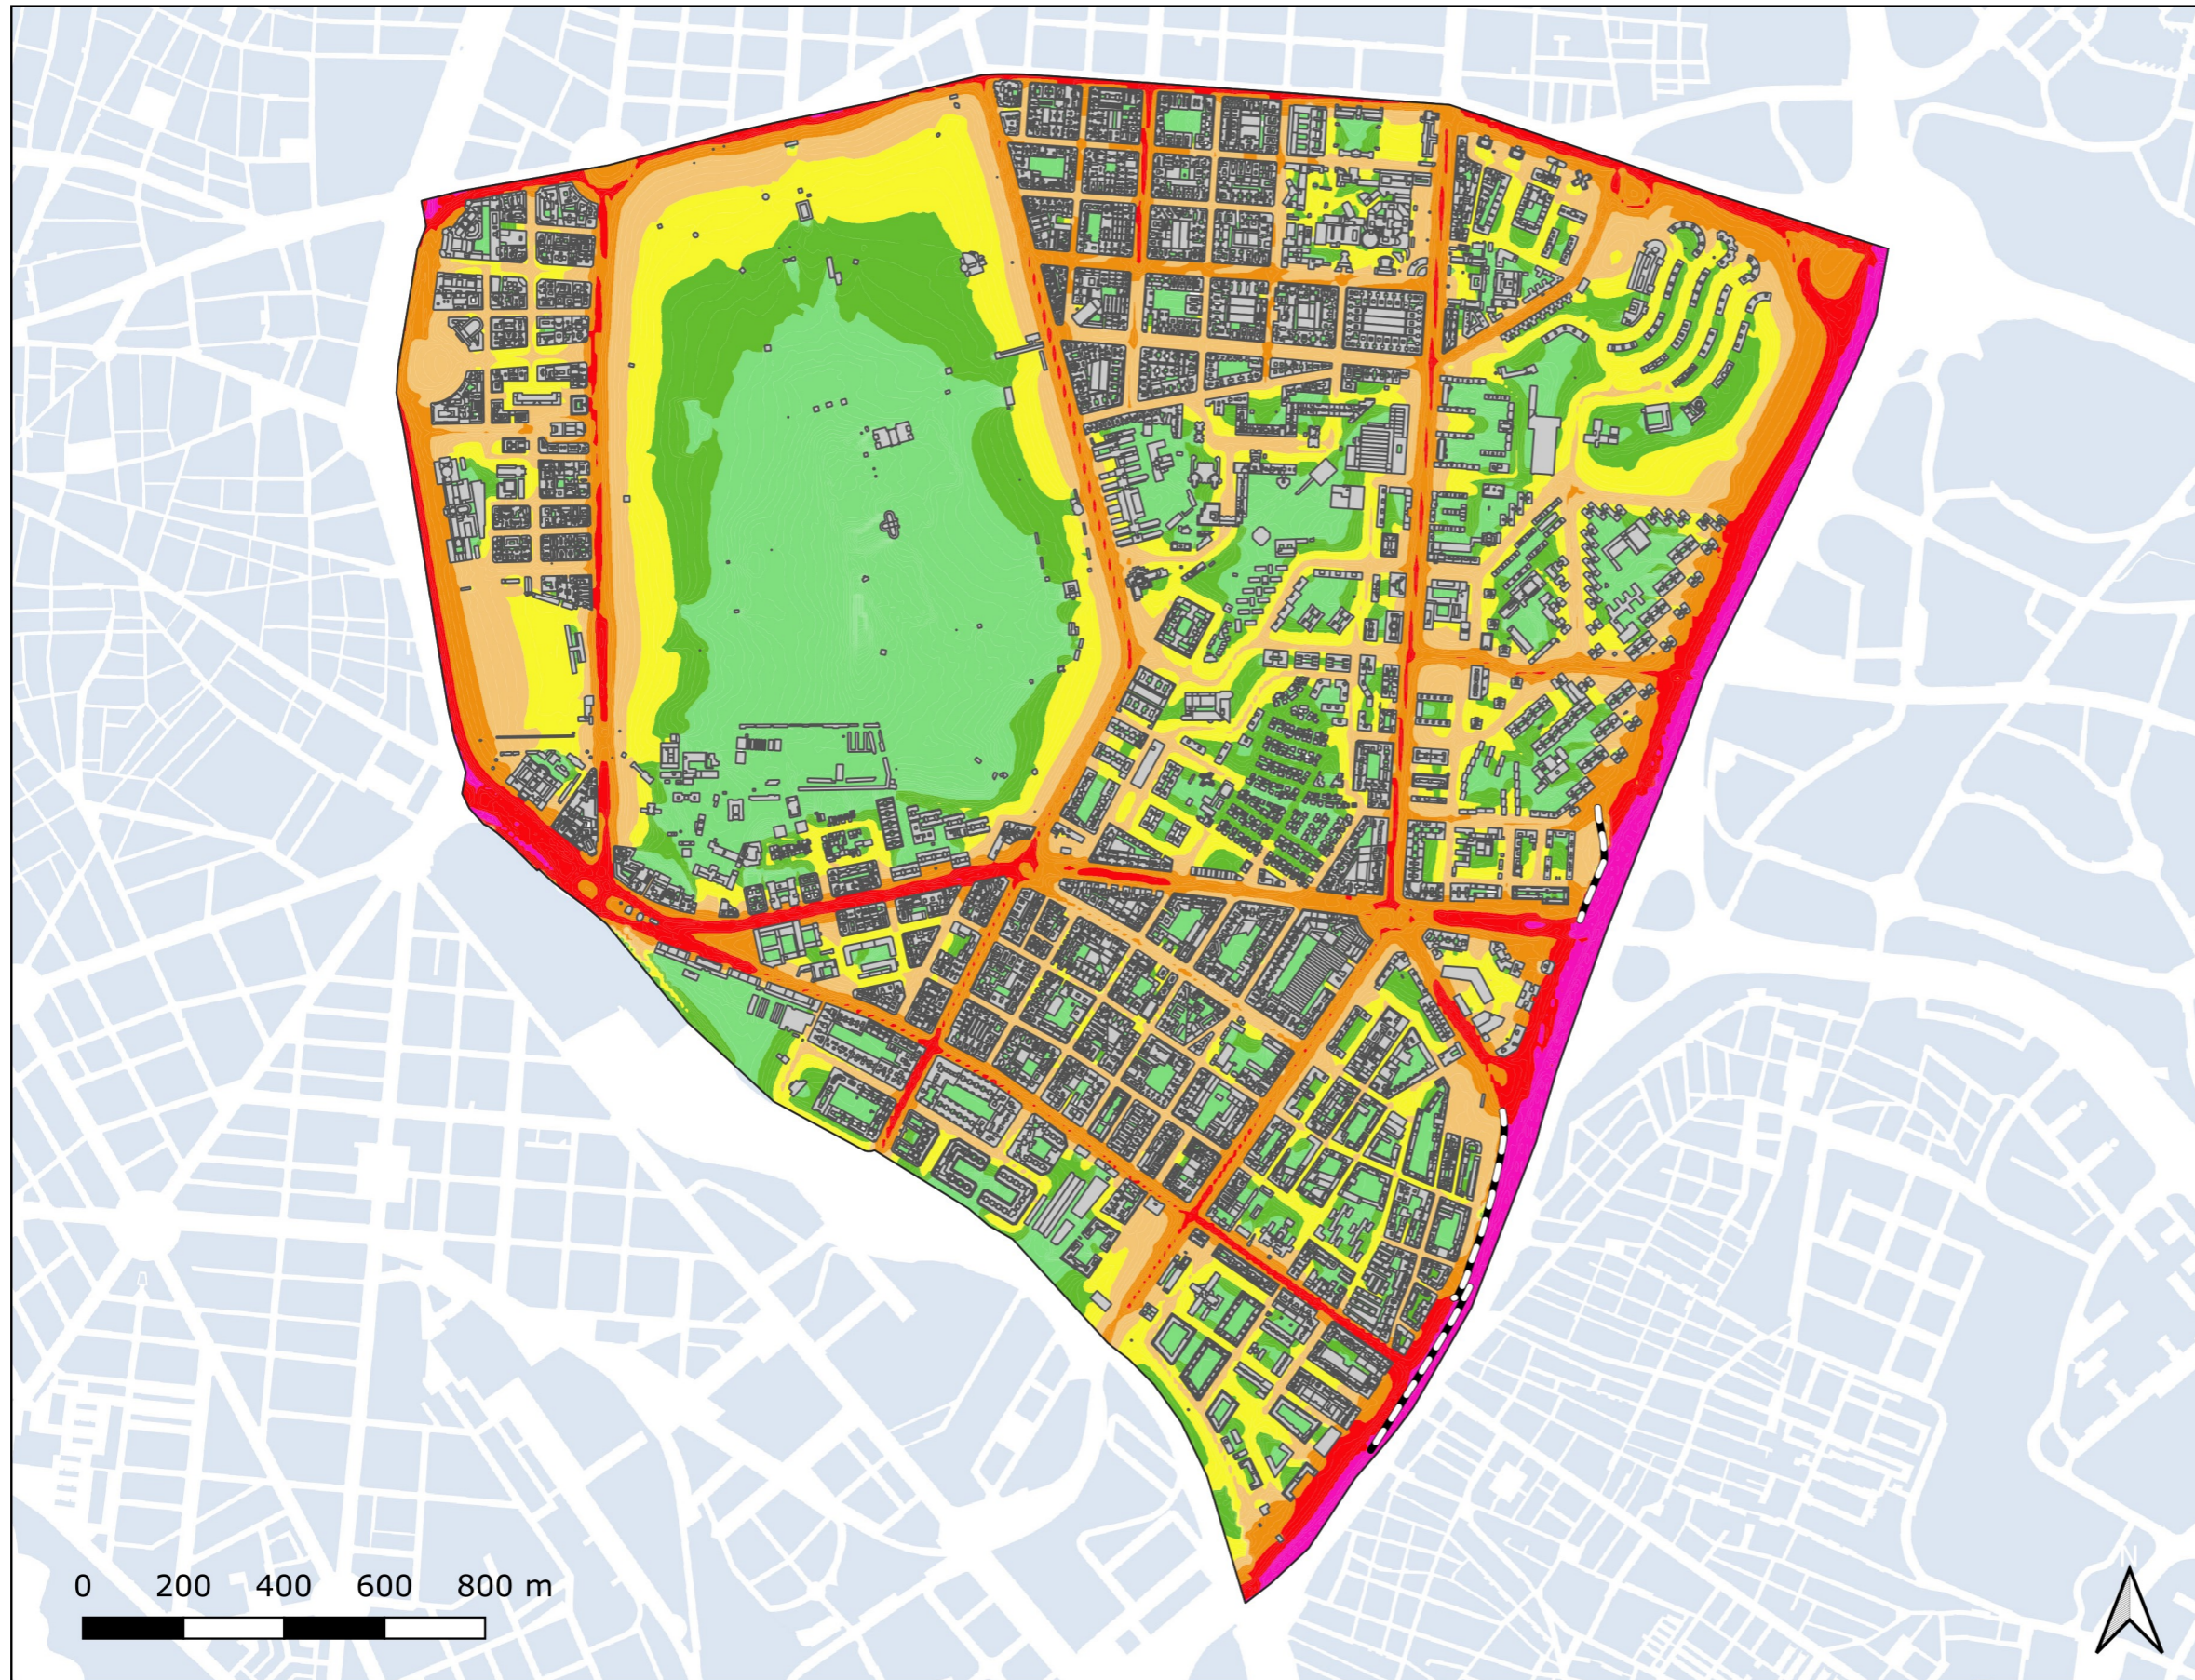


### 03 Retiro

Ag\_MAD\_Madrid\_C\_Ld\_3  
8\_1R\_3





**Población Expuesta**

Distrito	$L_d$	
	Rango de Exposición dBA	Nº Personas (centenas)
Retiro	< 55	377
	55 - 60	420
	60 - 65	270
	65 - 70	110
	70 - 75	0
	> 75	0

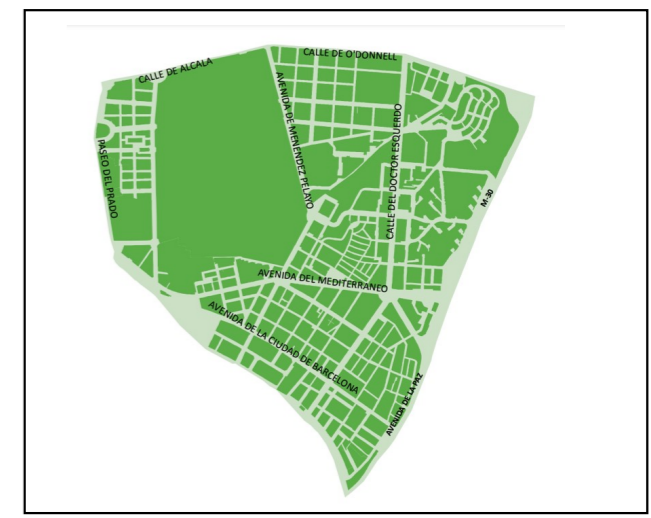

**$L_d$**

	< 50 dB(A)		Edificio
	50-55 dB(A)		Parcela
	55-60 dB(A)		Barrera acústica
	60-65 dB(A)		Límite administrativo
	65-70 dB(A)		
	70-75 dB(A)		
	> 75 dB(A)		

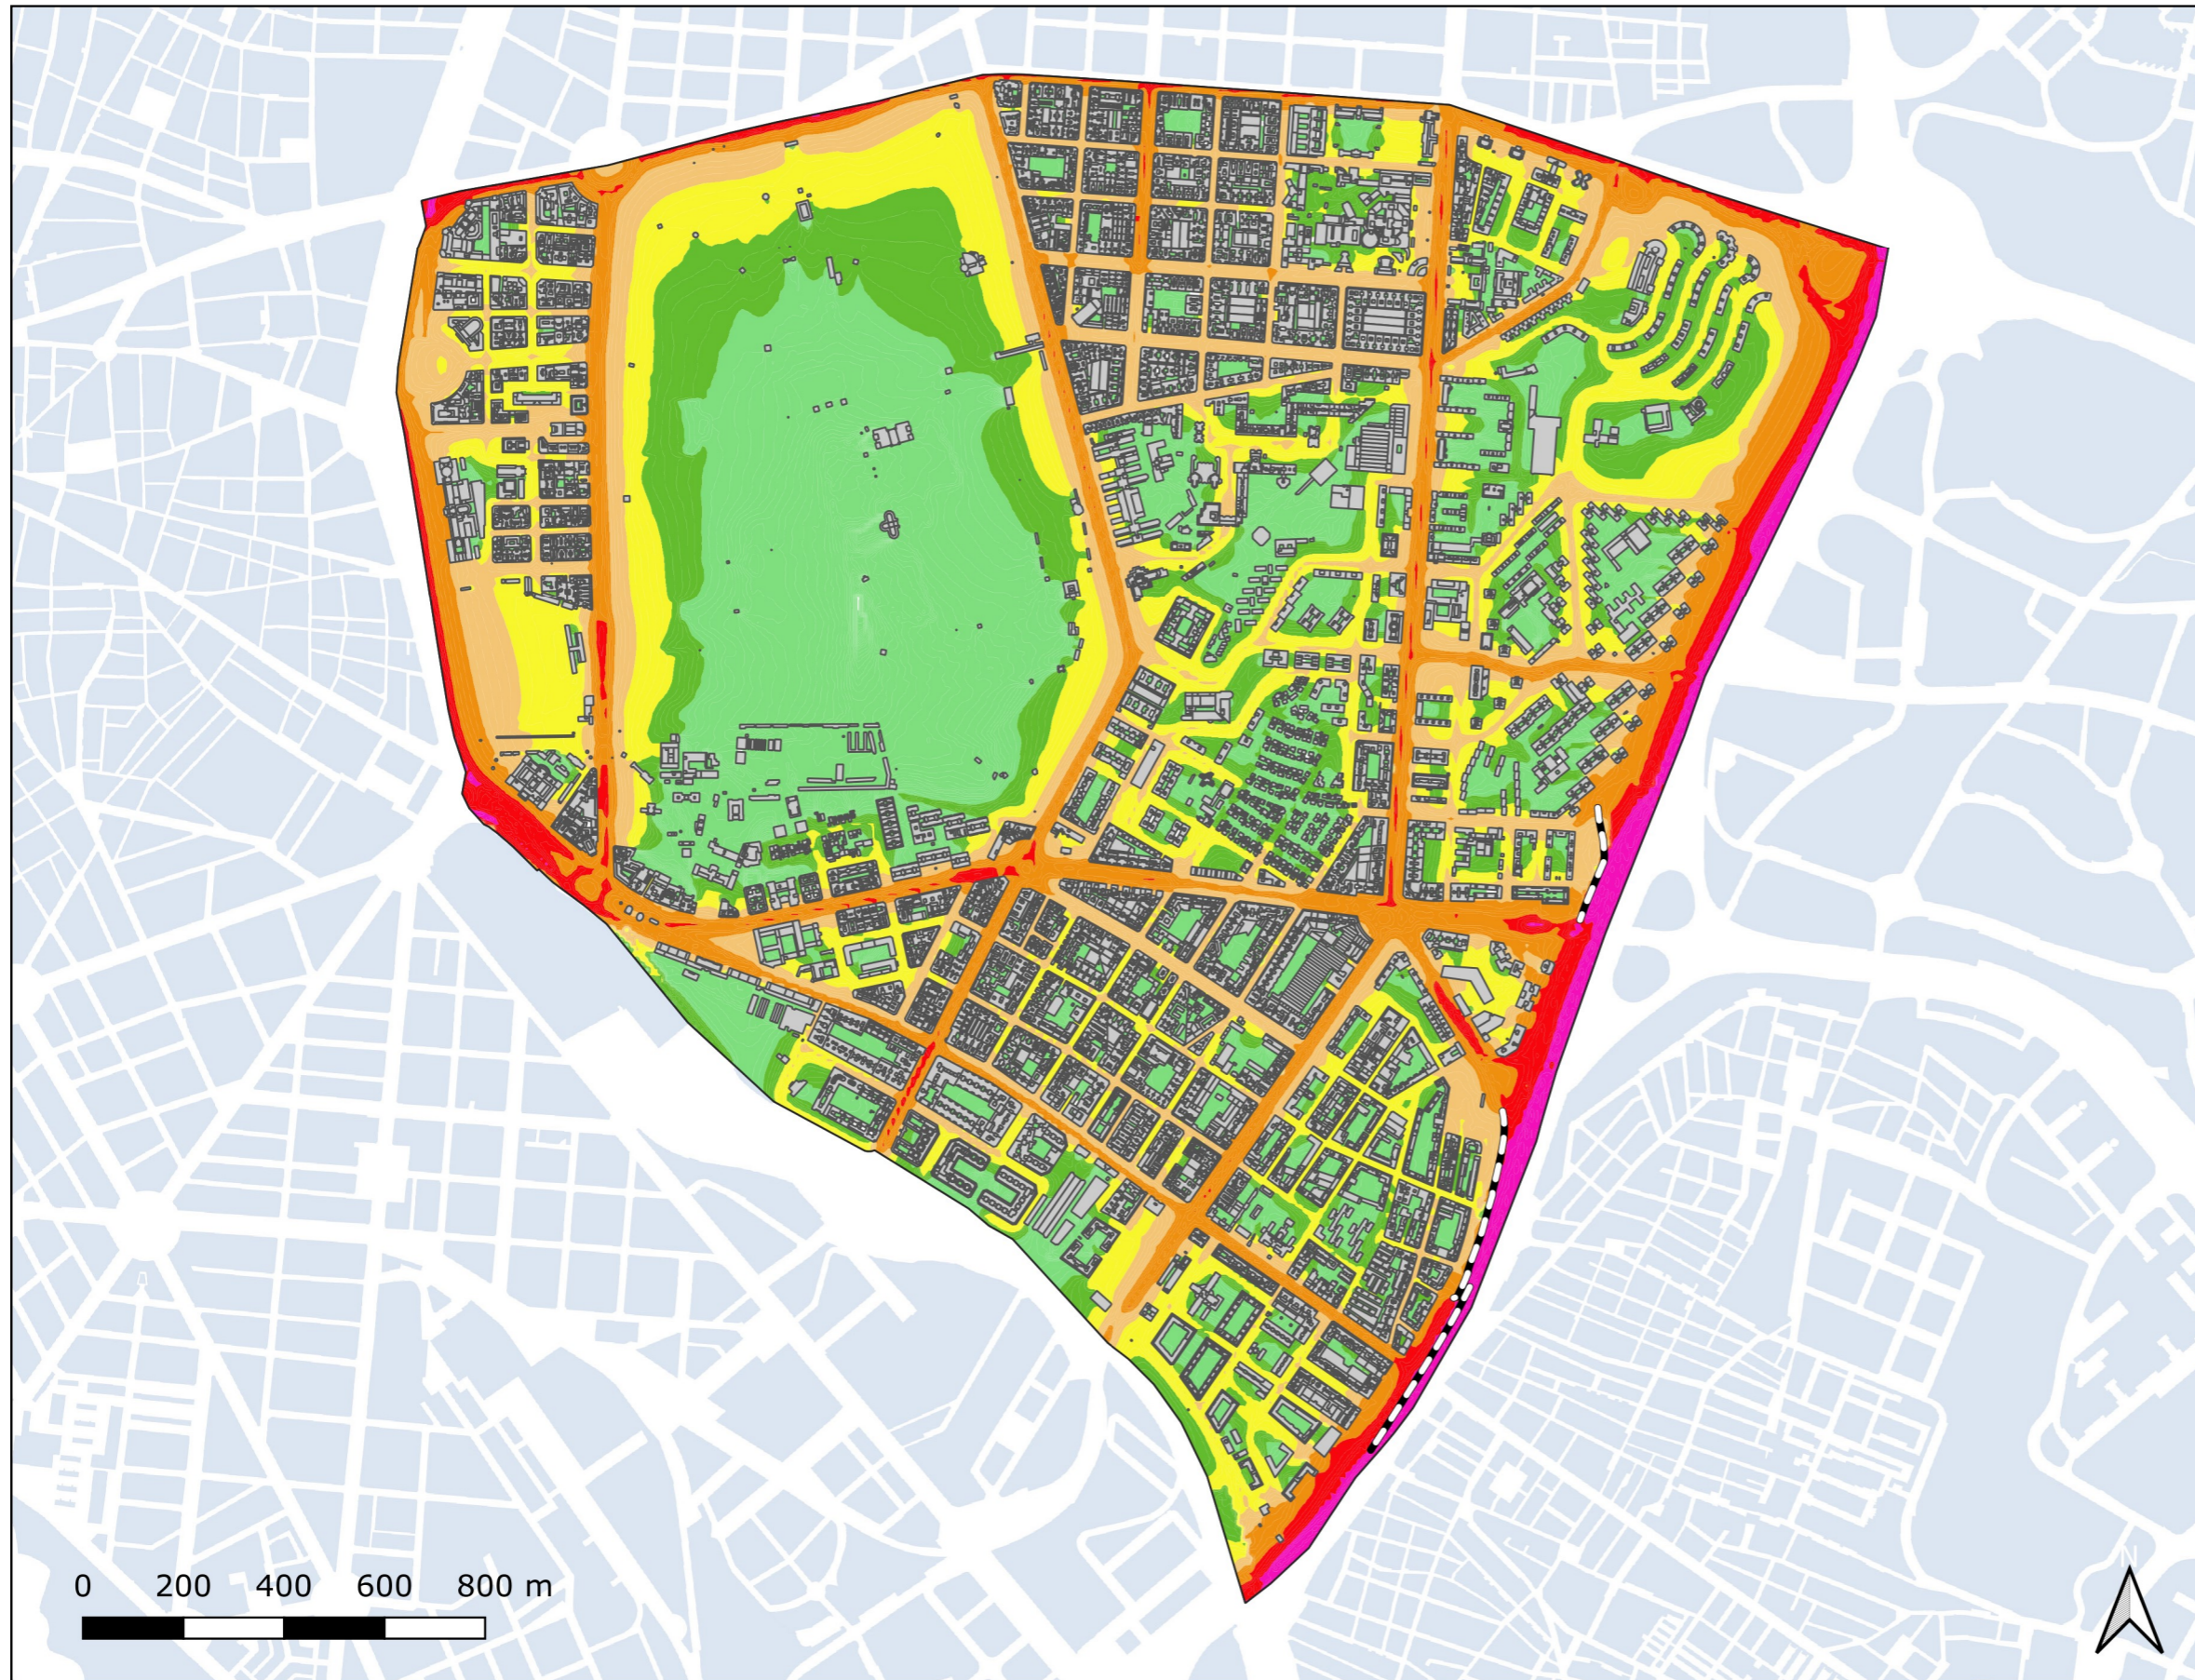


### 03 Retiro

Ag\_MAD\_Madrid\_C\_Le\_3  
8\_2R\_3



**Población Expuesta**



Distrito	$L_e$	
	Rango de Exposición dBA	Nº Personas (centenas)
Retiro	< 55	449
	55 - 60	445
	60 - 65	243
	65 - 70	42
	70 - 75	0
	> 75	0

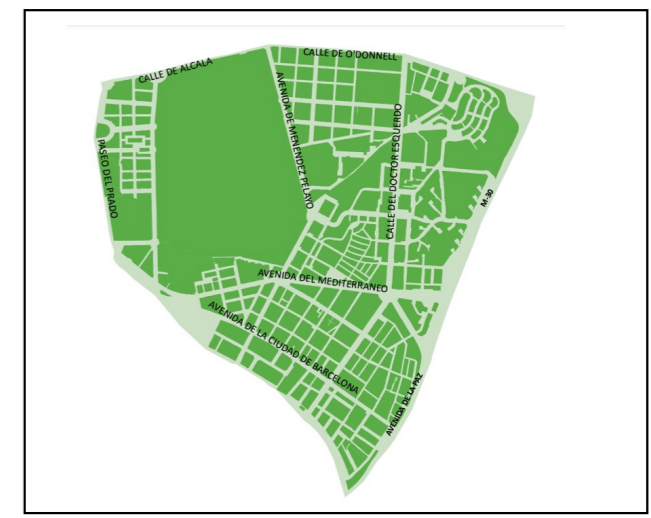

**$L_e$**

- < 50 dB(A)
- 50-55 dB(A)
- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- > 75 dB(A)

- Edificio
- Parcela
- Barrera acústica
- Límite administrativo

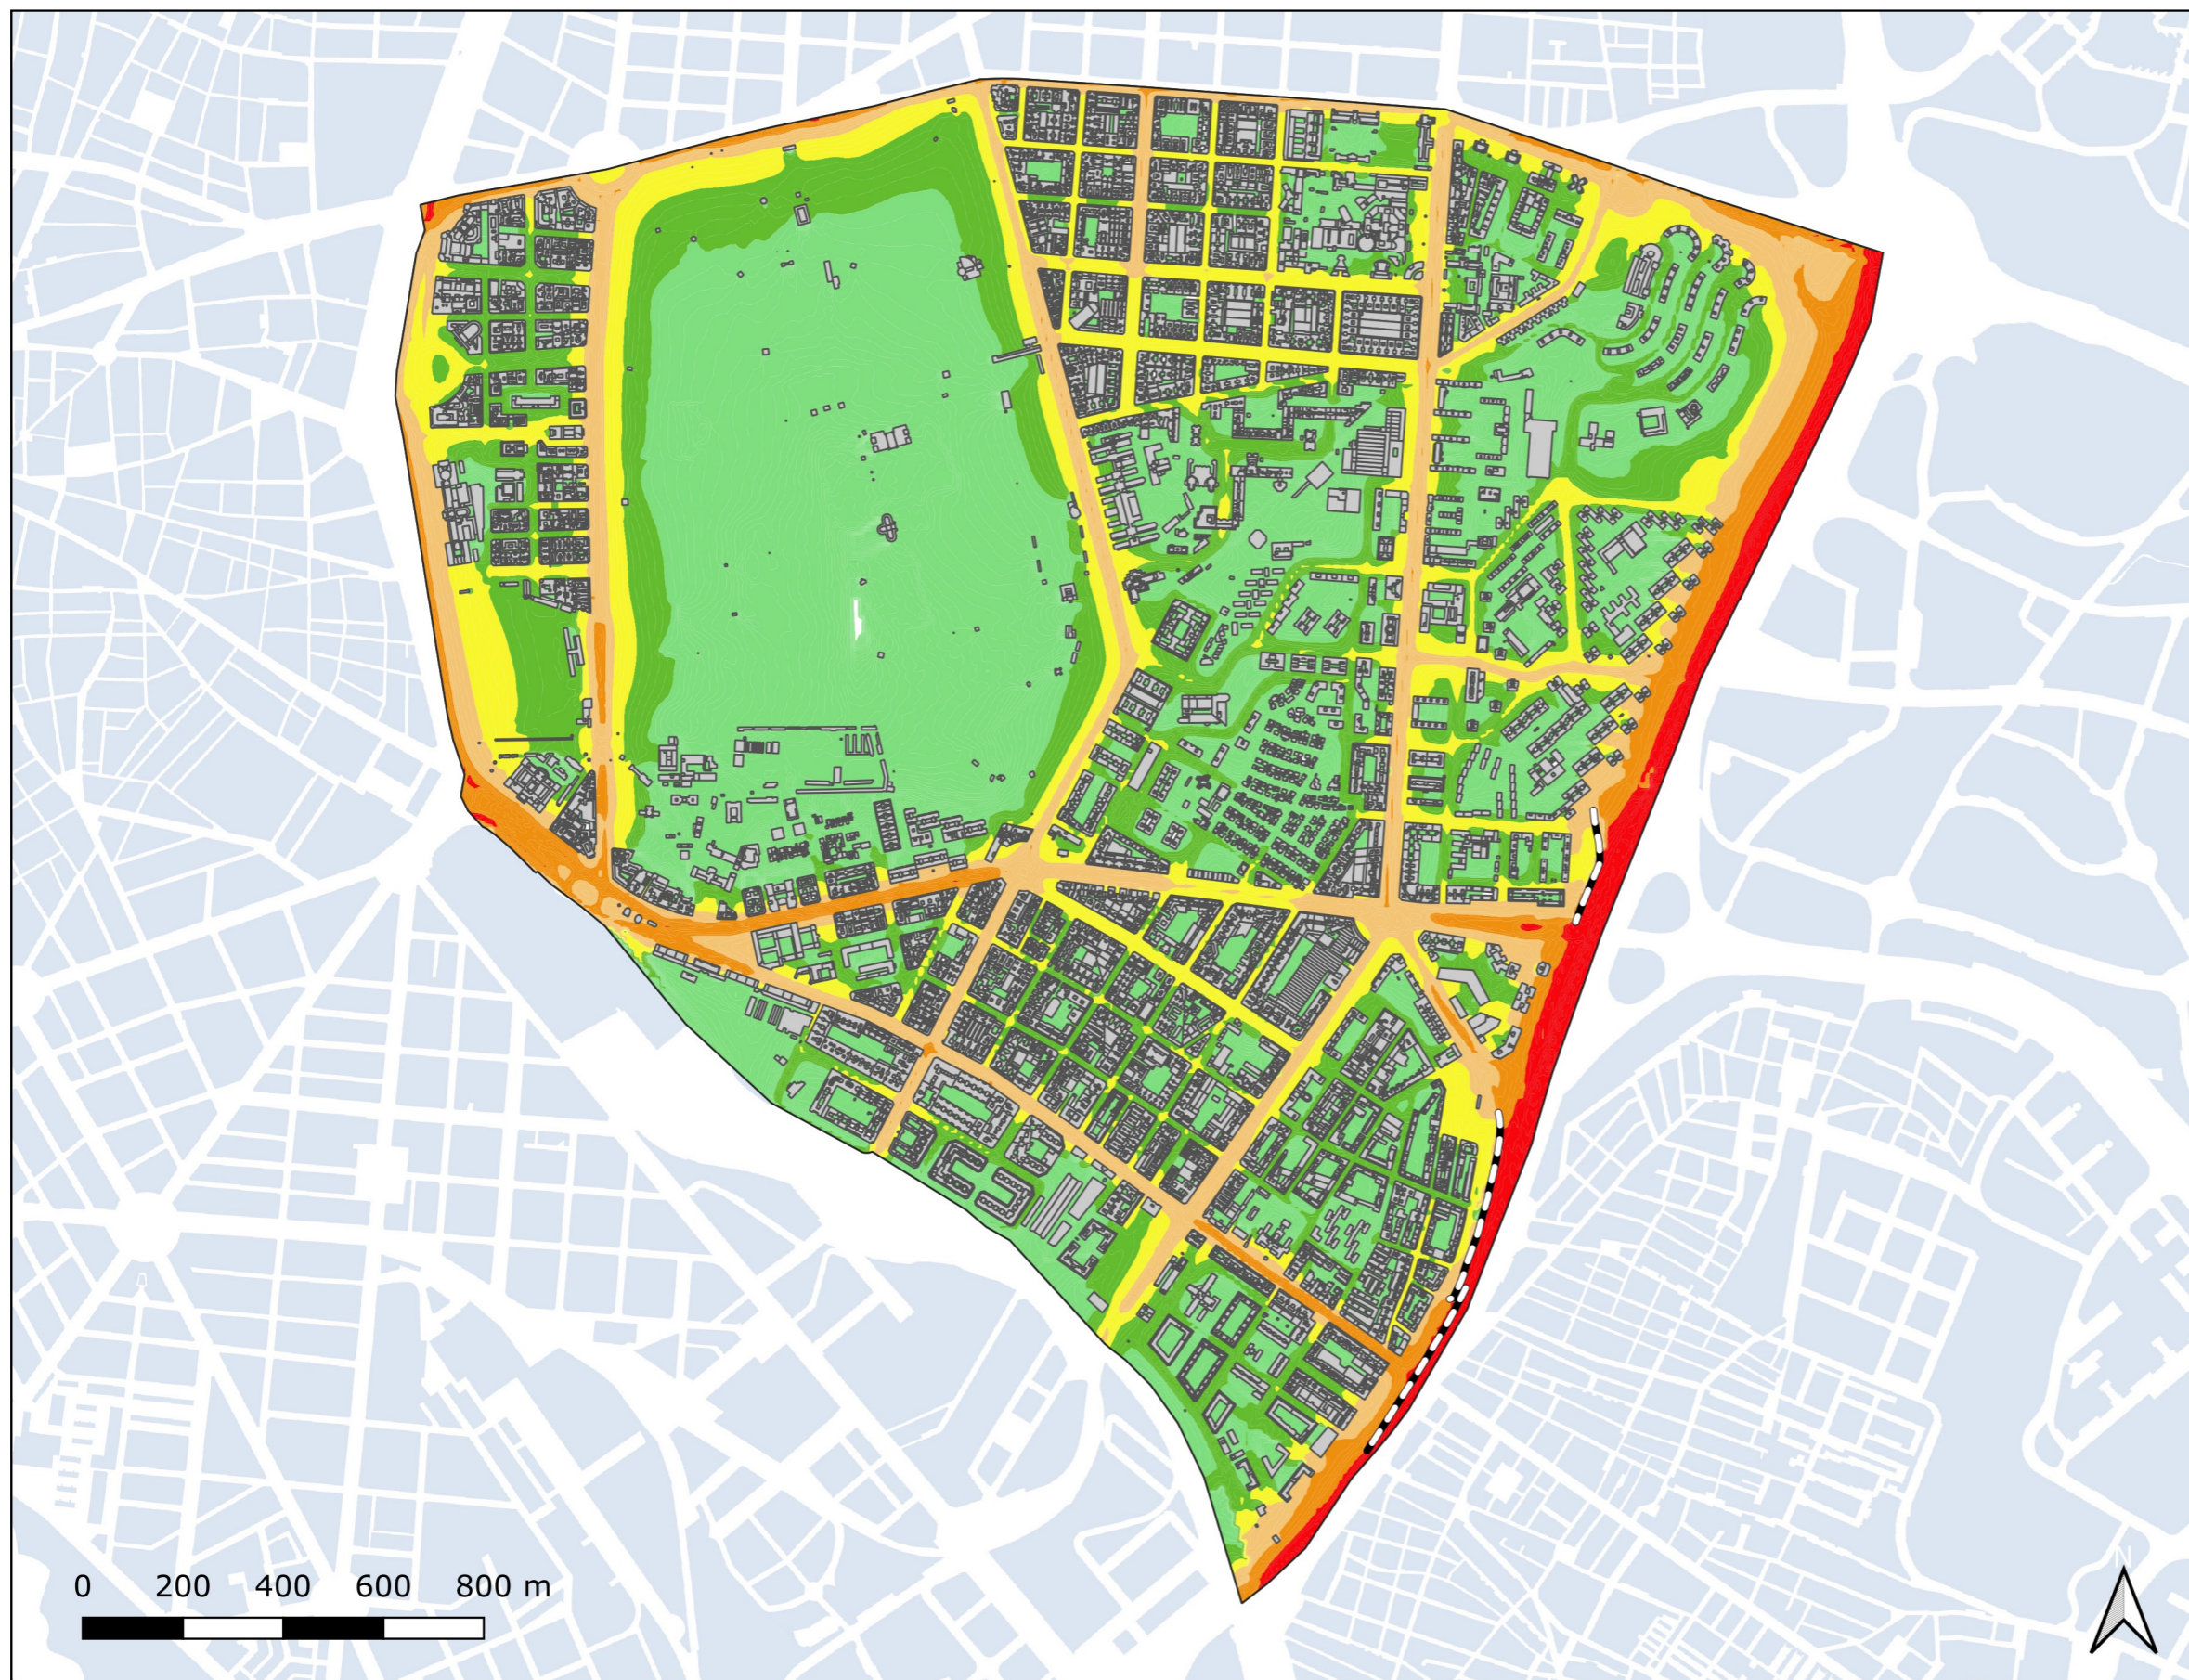


### 03 Retiro

Ag\_MAD\_Madrid\_C\_Ln\_3  
8\_3R\_3



**Población Expuesta**



Distrito	$L_n$	
	Rango de Exposición dBA	Nº Personas (centenas)
Retiro	< 50	492
	50 - 55	410
	55 - 60	270
	60 - 65	58
	65 - 70	2
	> 70	0

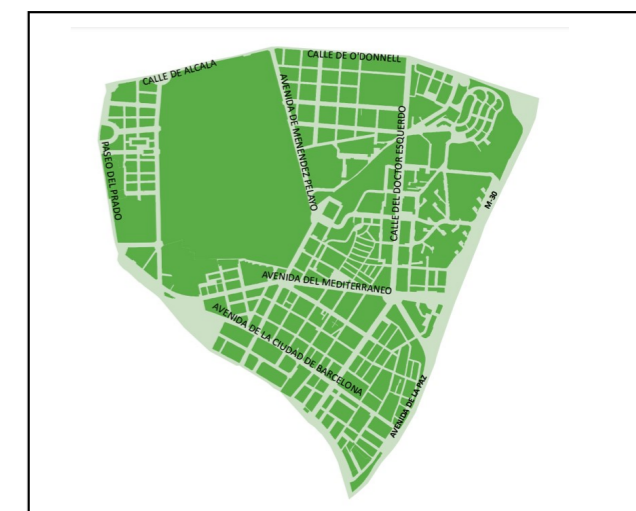

**$L_n$**

- < 50 dB(A)
- 50-55 dB(A)
- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- > 70 dB(A)

- Edificio
- Parcela
- Barrera acústica
- Límite administrativo

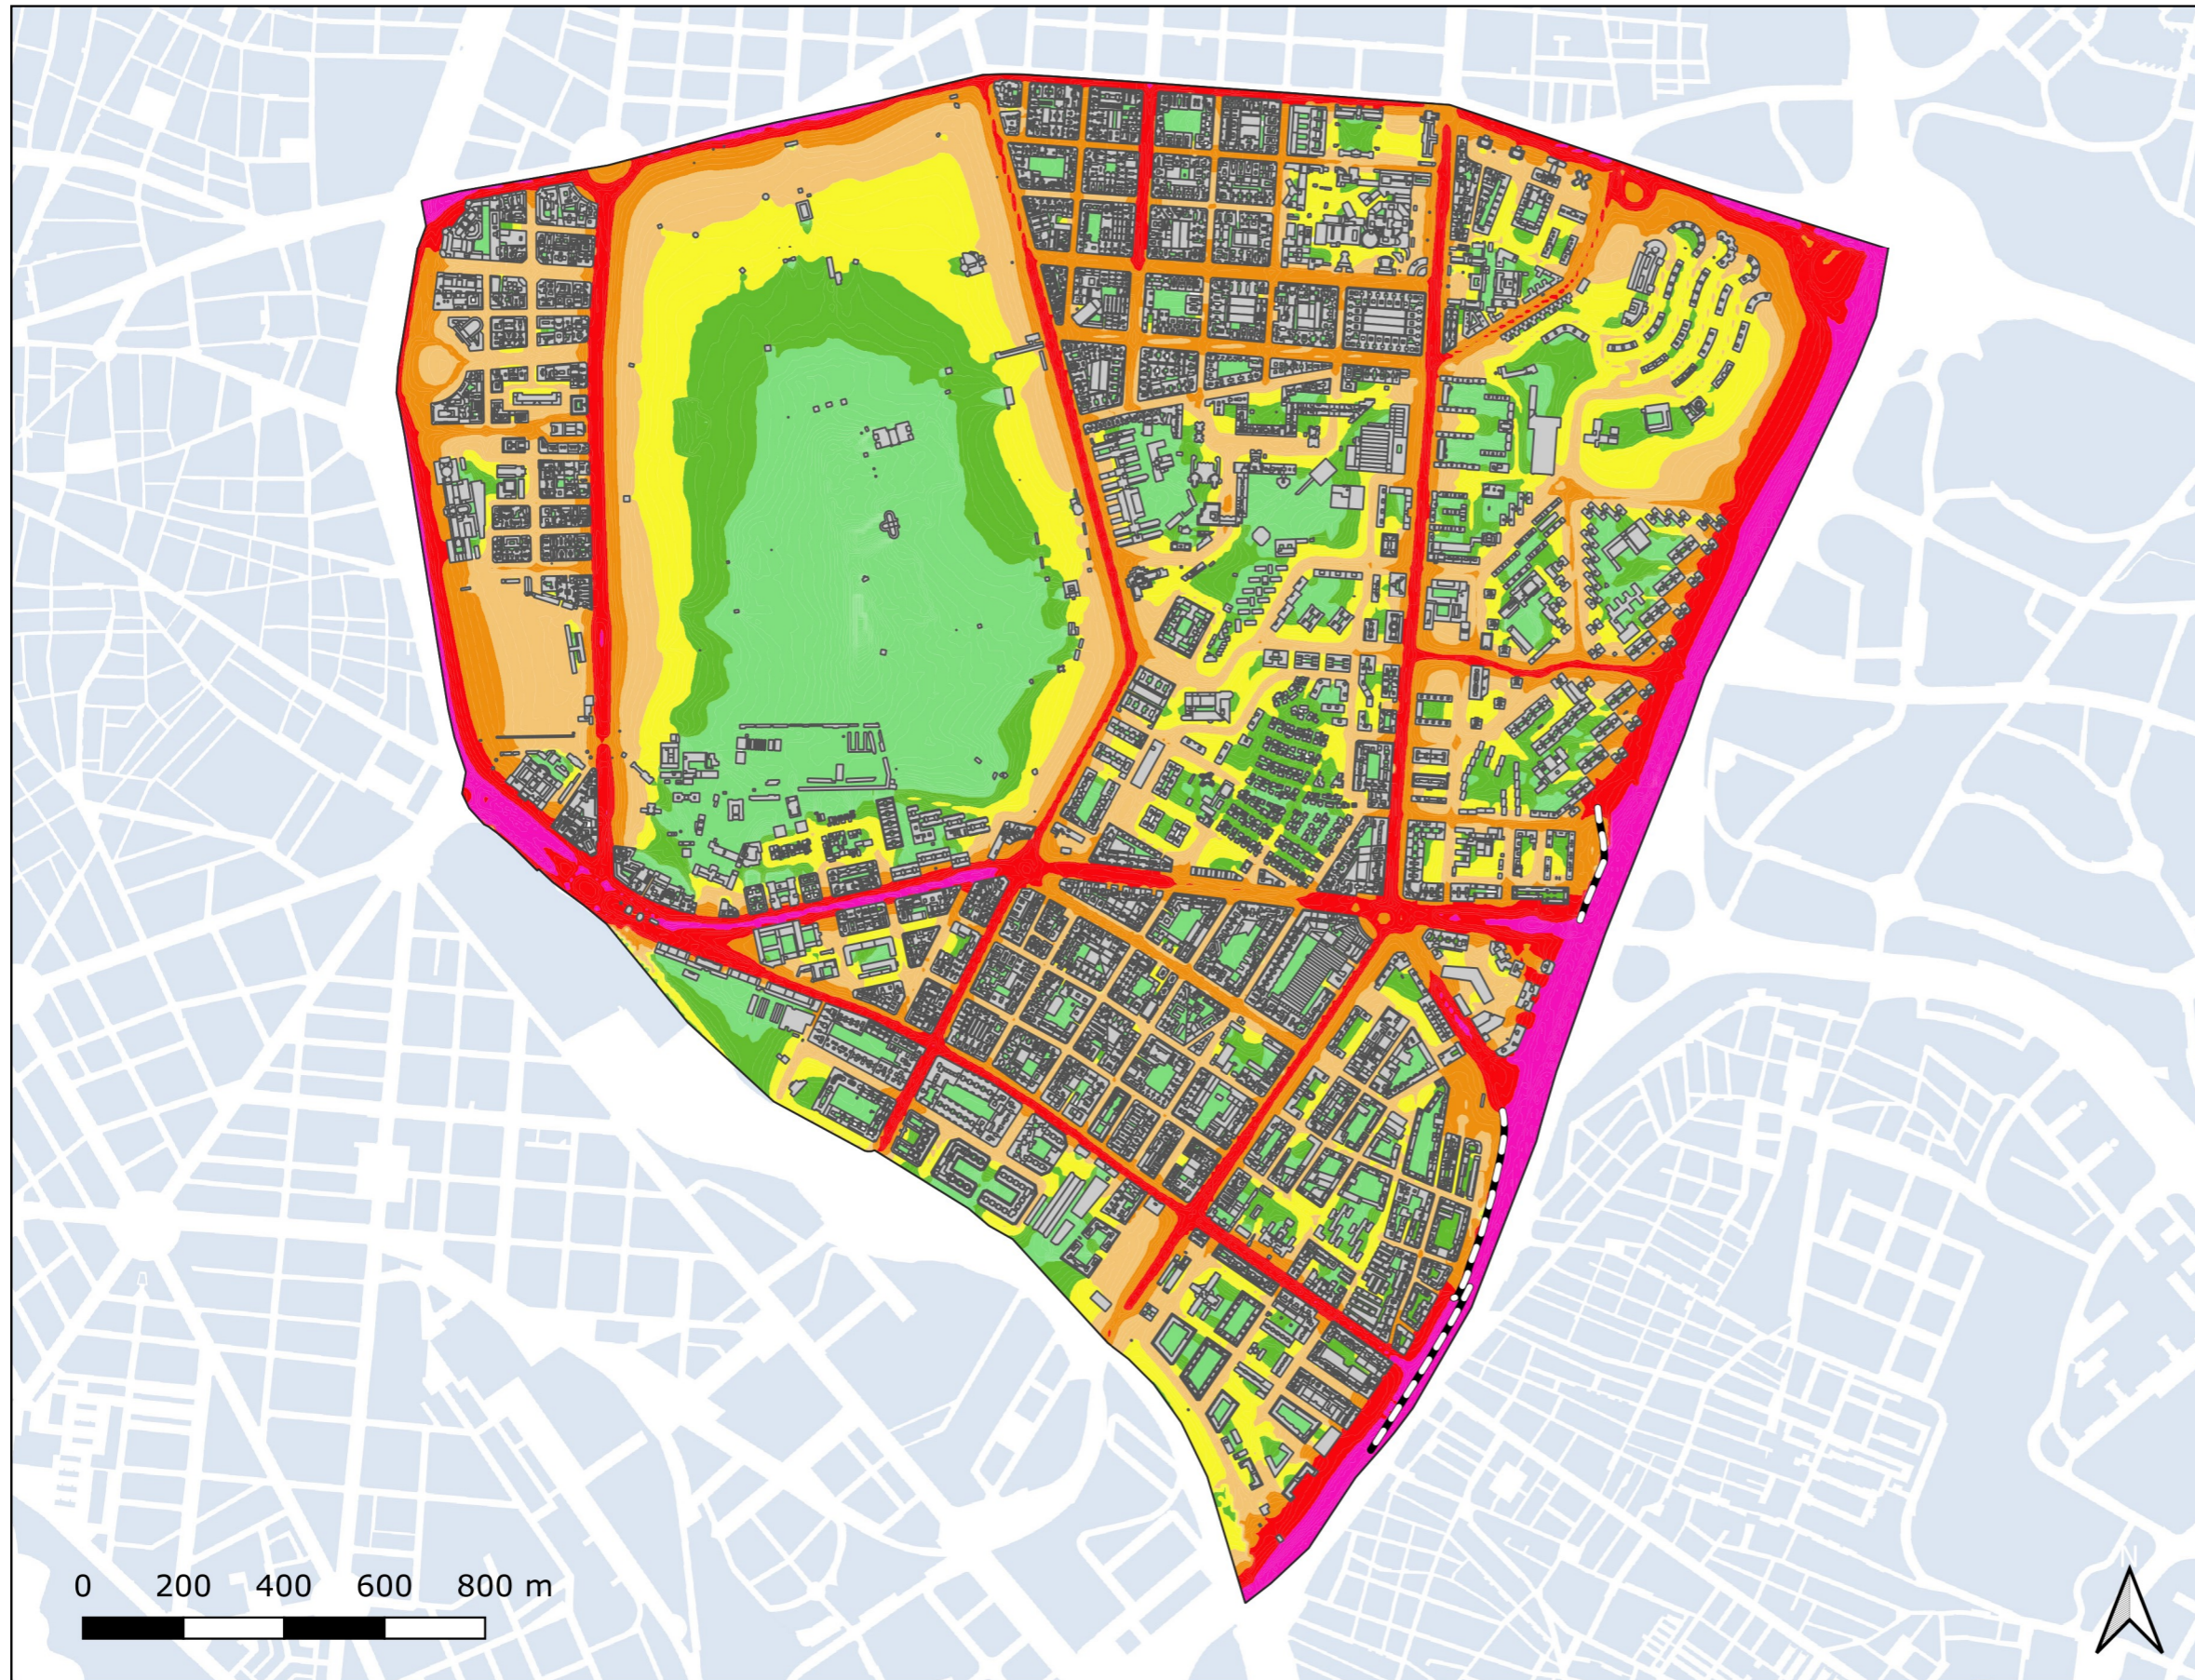


### 03 Retiro

Ag\_MAD\_Madrid\_C\_Lden\_3  
8\_4R\_3



**Población Expuesta**



Distrito	$L_{den}$	
	Rango de Exposición dBA	Nº Personas (centenas)
Retiro	< 55	307
	55 - 60	314
	60 - 65	352
	65 - 70	185
	70 - 75	21
	> 75	0

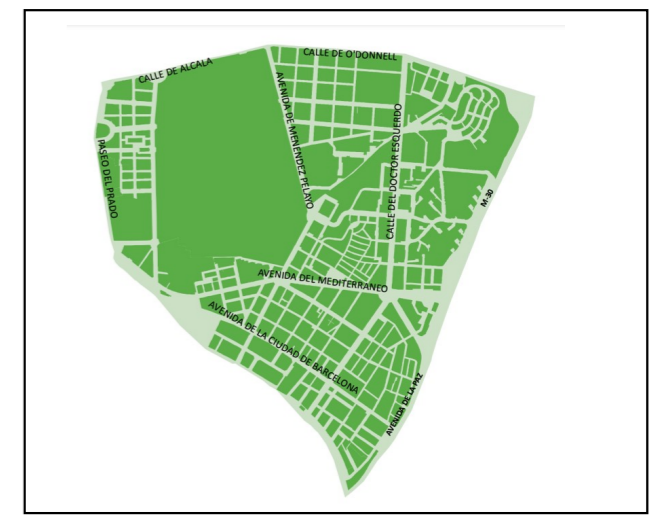

**$L_{den}$**

- < 50 dB(A)
- 50-55 dB(A)
- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- > 75 dB(A)

- Edificio
- Parcela
- Barrera acústica
- Límite administrativo

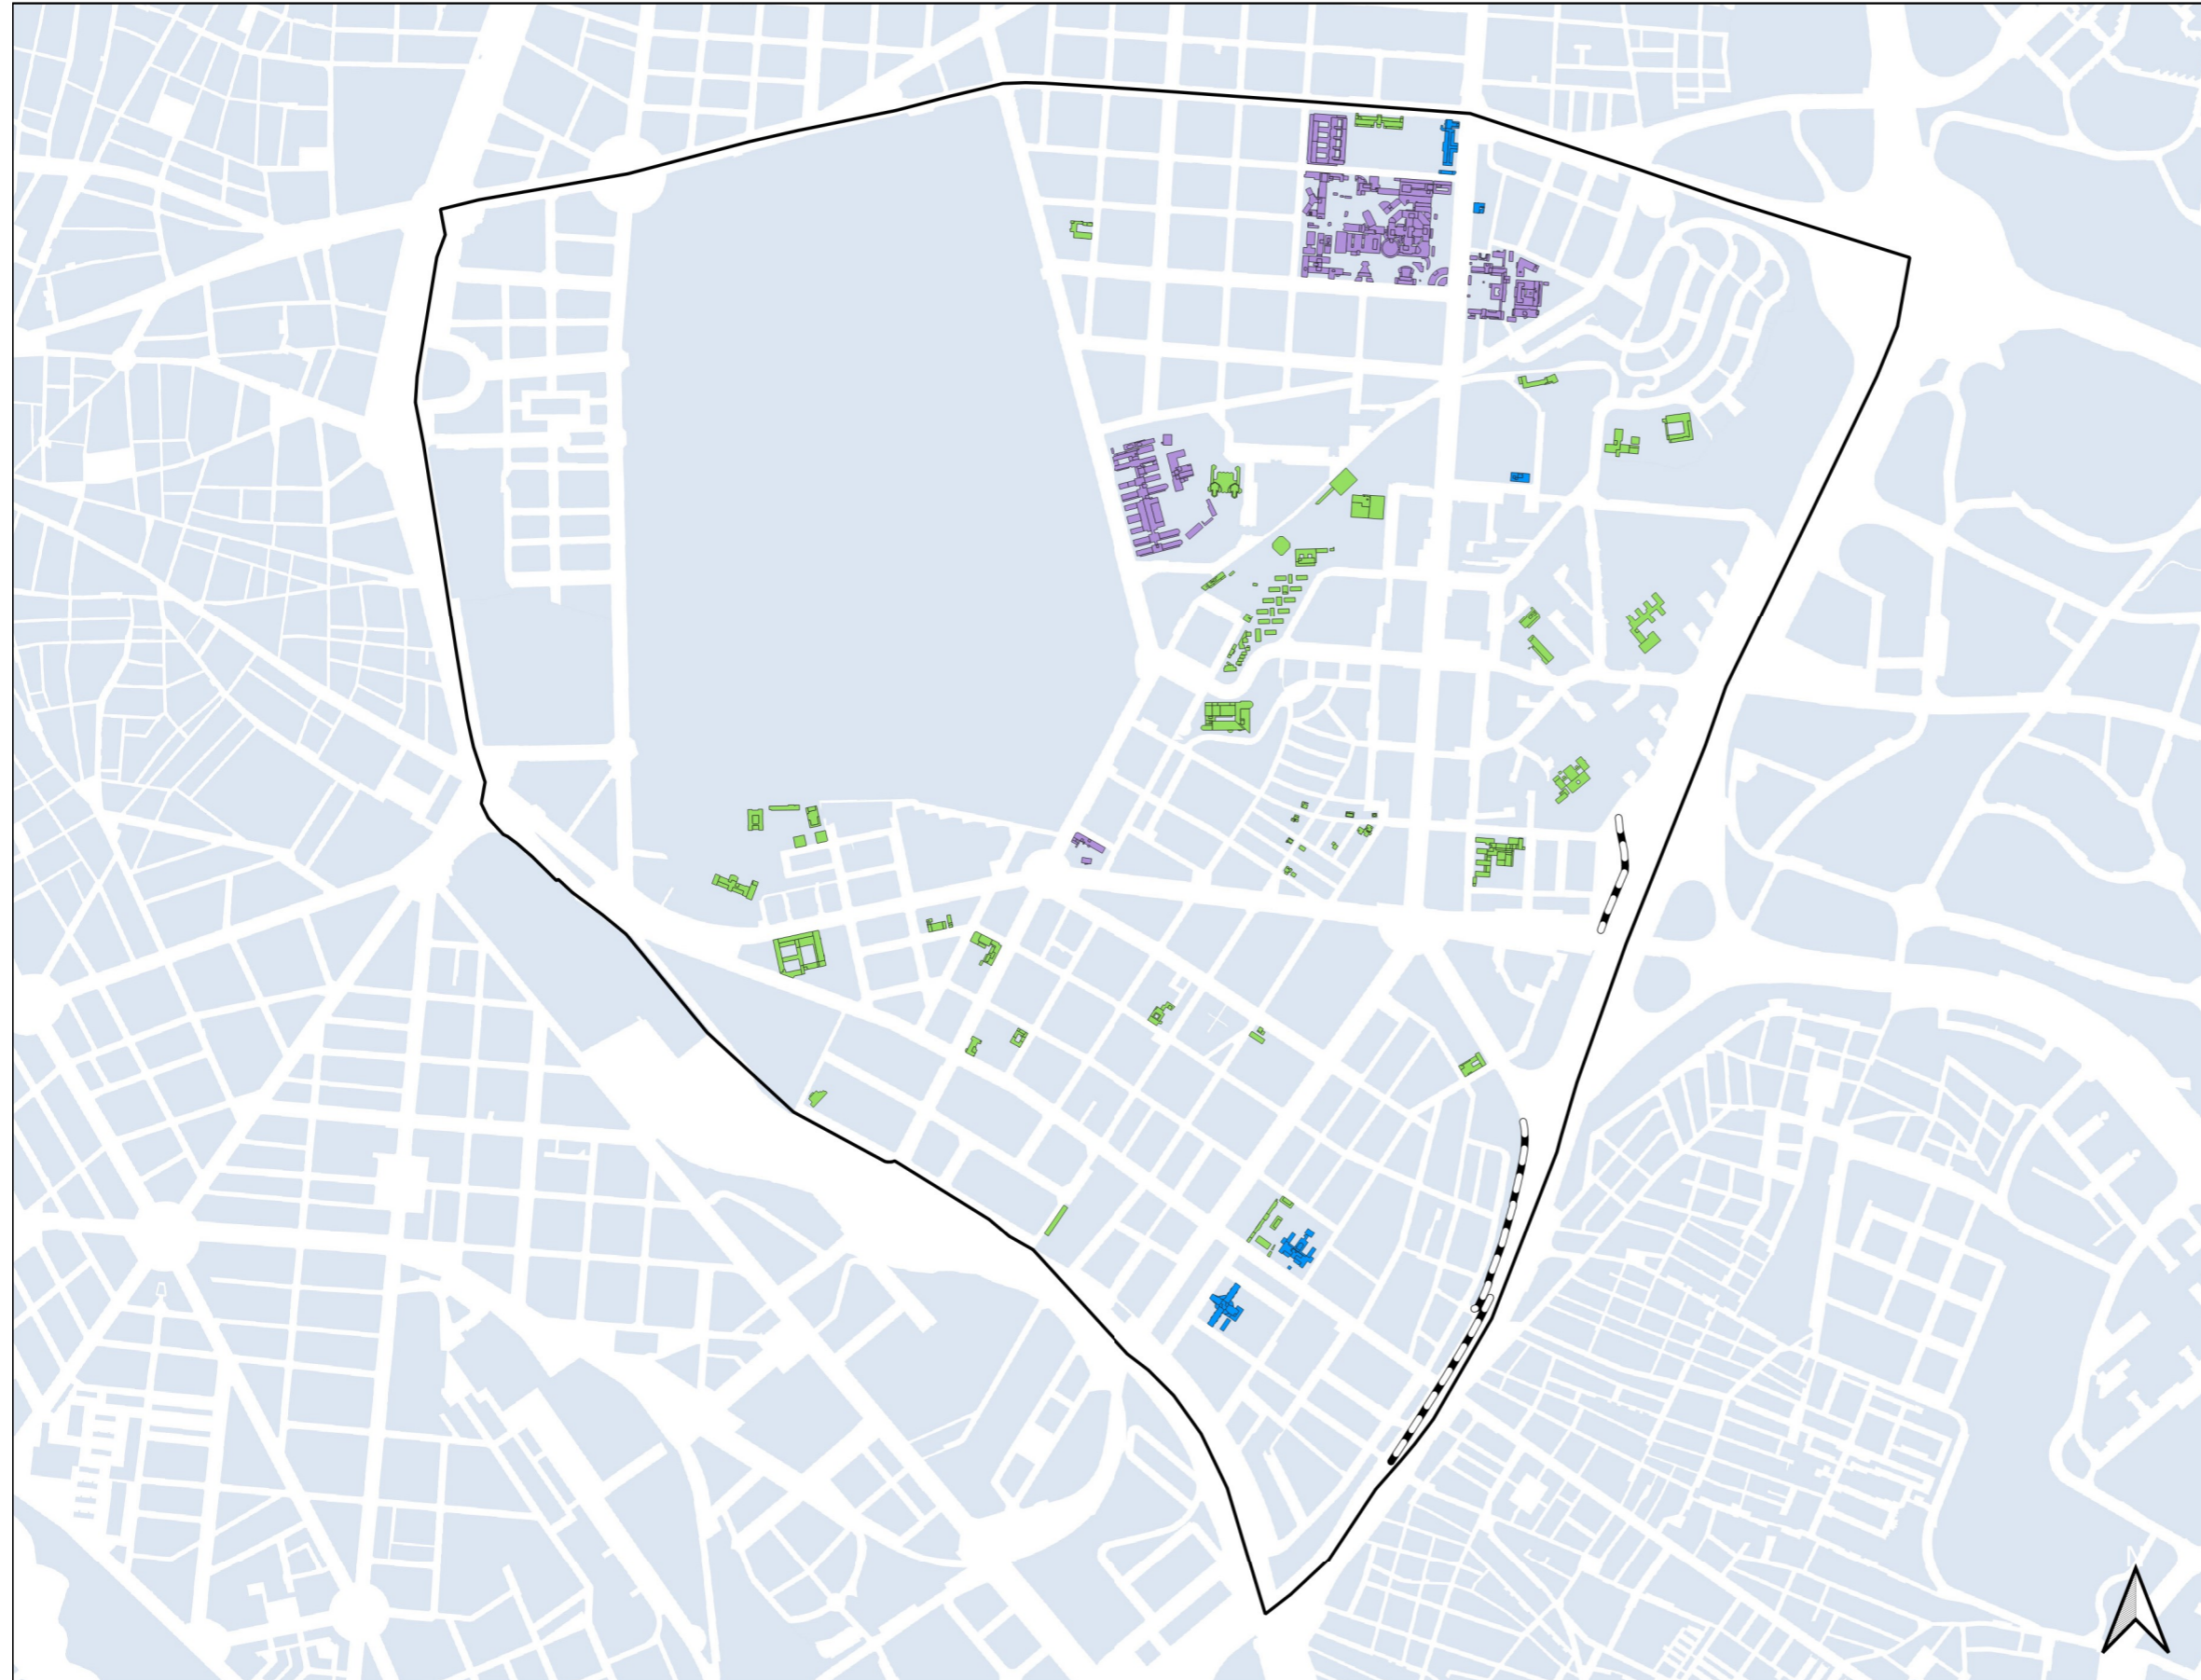

### 03 Retiro

Ag\_MAD\_Madrid\_C\_ES\_3  
8\_R\_ES\_3

Edificios Sensibles		
Uso	L <sub>den</sub>	
	Rango de Exposición dBA	N.º Edificios
Educativo	< 55	16
	55 - 60	10
	60 - 65	9
	65 - 70	2
	70 - 75	0
Hospitalario	> 75	0
	< 55	0
	55 - 60	1
	60 - 65	3
	65 - 70	1
Social	70 - 75	0
	> 75	0
	< 55	2
	55 - 60	0
	60 - 65	2

Uso	L <sub>n</sub>	
	Rango de Exposición dBA	N.º Edificios
Educativo	< 50	25
	50 - 55	7
	55 - 60	4
	60 - 65	1
	65 - 70	0
Hospitalario	> 70	0
	< 50	0
	50 - 55	3
	55 - 60	2
	60 - 65	0
Social	65 - 70	0
	> 70	0
	< 50	2
	50 - 55	2
	55 - 60	1

